


# TØMMEANVISNING FOR BIOVAC FD5N PEH

Øverste lokk må løftes av, låsing på undre lokk må skrues av, og lokk løftes til siden. Etter utført tømning **MÅ** det undre lokket sikres med lokkskrue før topplokk legges på plass.

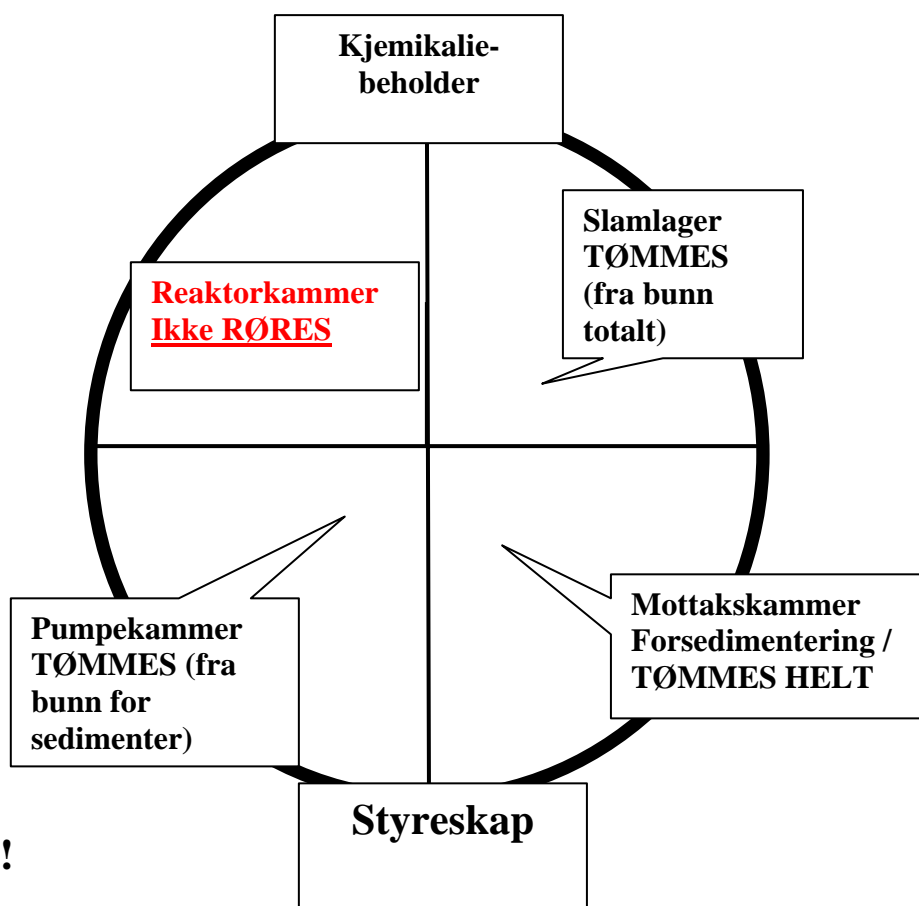

**OBS!!!**

**VÆR FORSIKTIG MED PUMPER OG FØLERE NÅR  
SUGESLANGEN SLIPPES NED OG TREKKES OPP!!**

Det er ingen slanger eller sensitive ting i mottakskammeret. Vis litt forsiktighet i pumpekammeret, det sitter følere og luftslange på pumpa.  
I slamlageret er det et utløpsrør som må sjekkes at ikke endrer posisjon (etter tømning).

**Rejektvann SKAL IKKE tilbakeføres til anlegget.**